



1. - Tyto záslepky použít v případě, kdy je odťahový ventilátor umístěn v zadní části výměníku
 2. - Tyto dvířka a kryt použít v případě, kdy je použito vynášení popela.



SMART SERVICE LIST | SMART 250 kW EXCHANGER (PAINTING)

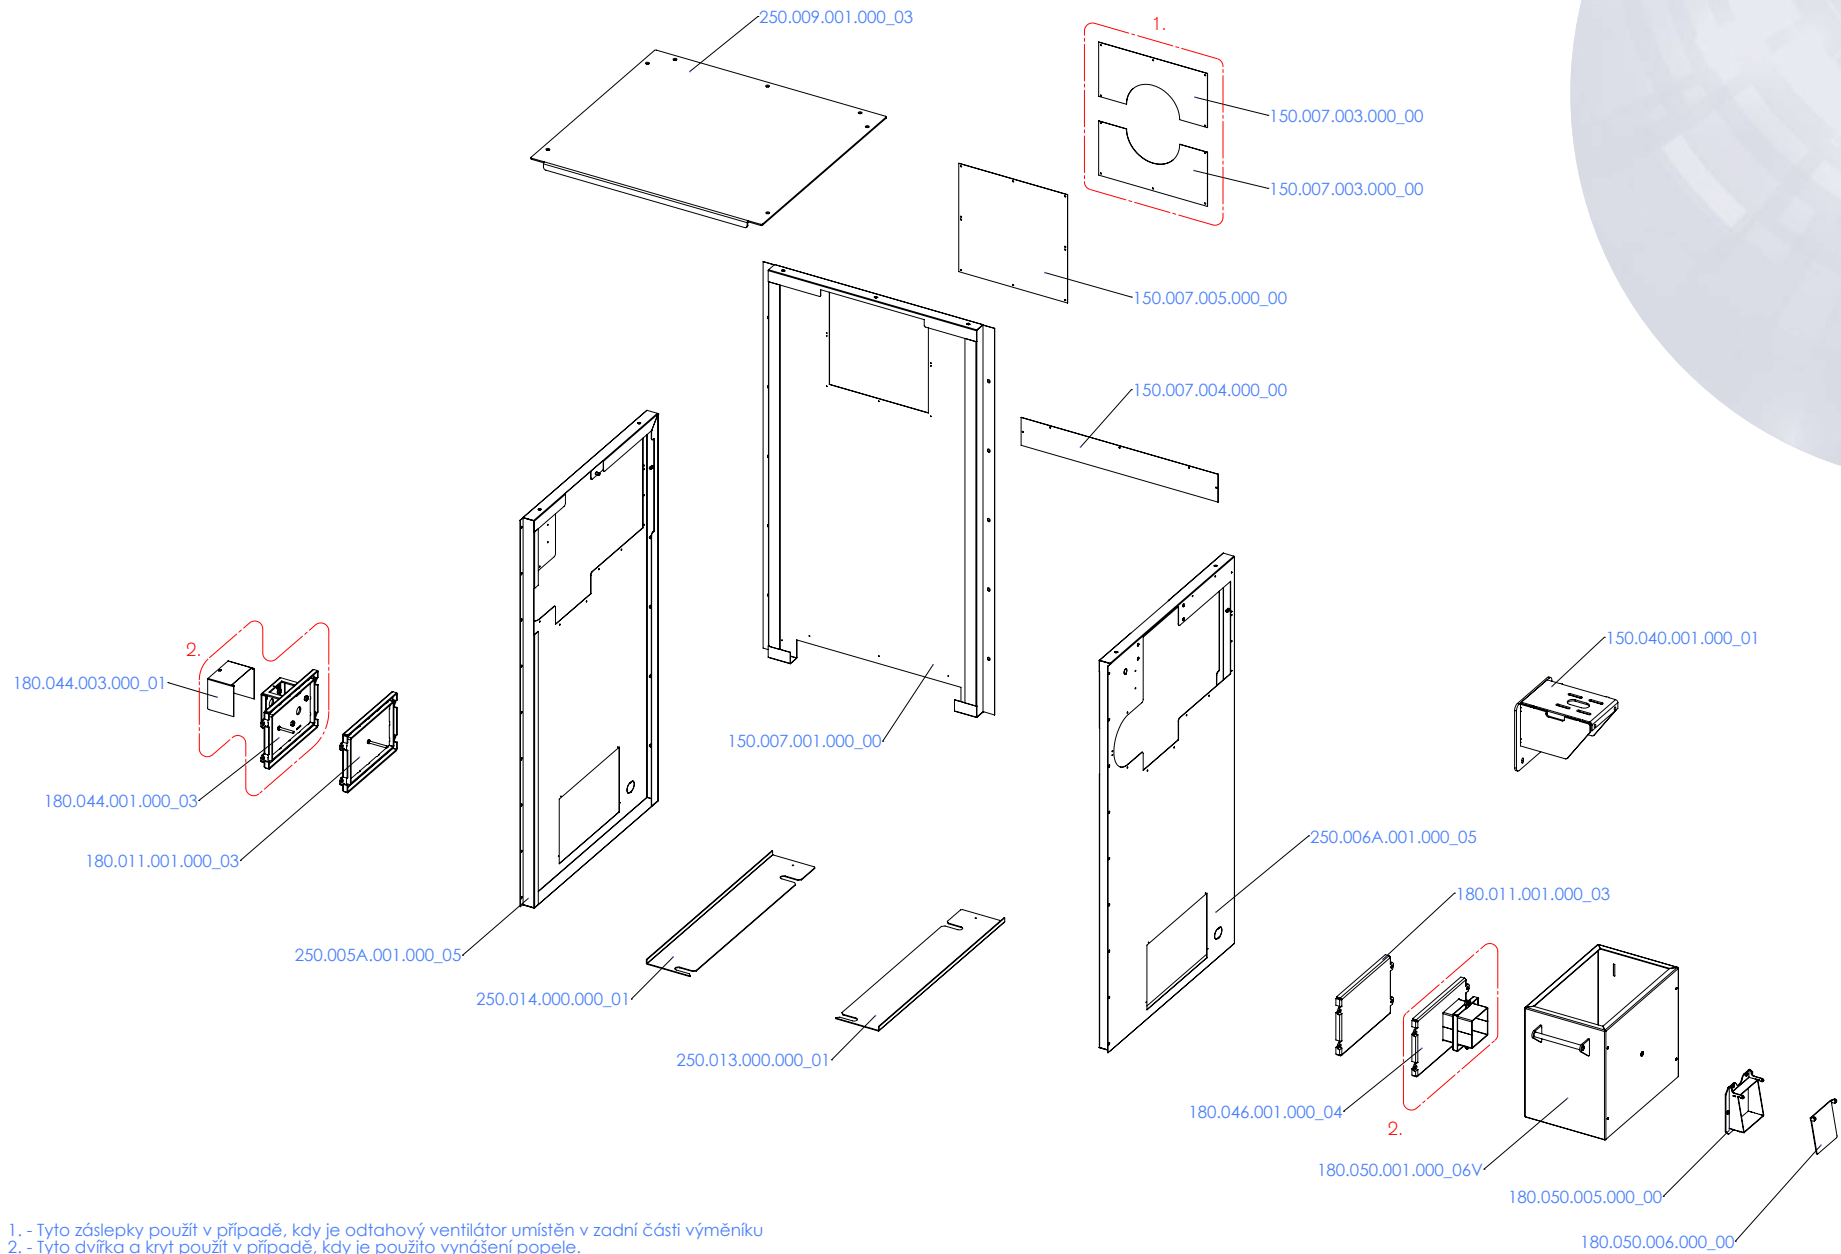

1. - Tyto záslepky použít v případě, kdy je odtahový ventilátor umístěn v zadní části výměníku
 2. - Tyto dvířka a kryt použít v případě, kdy je použito vynášení popele.

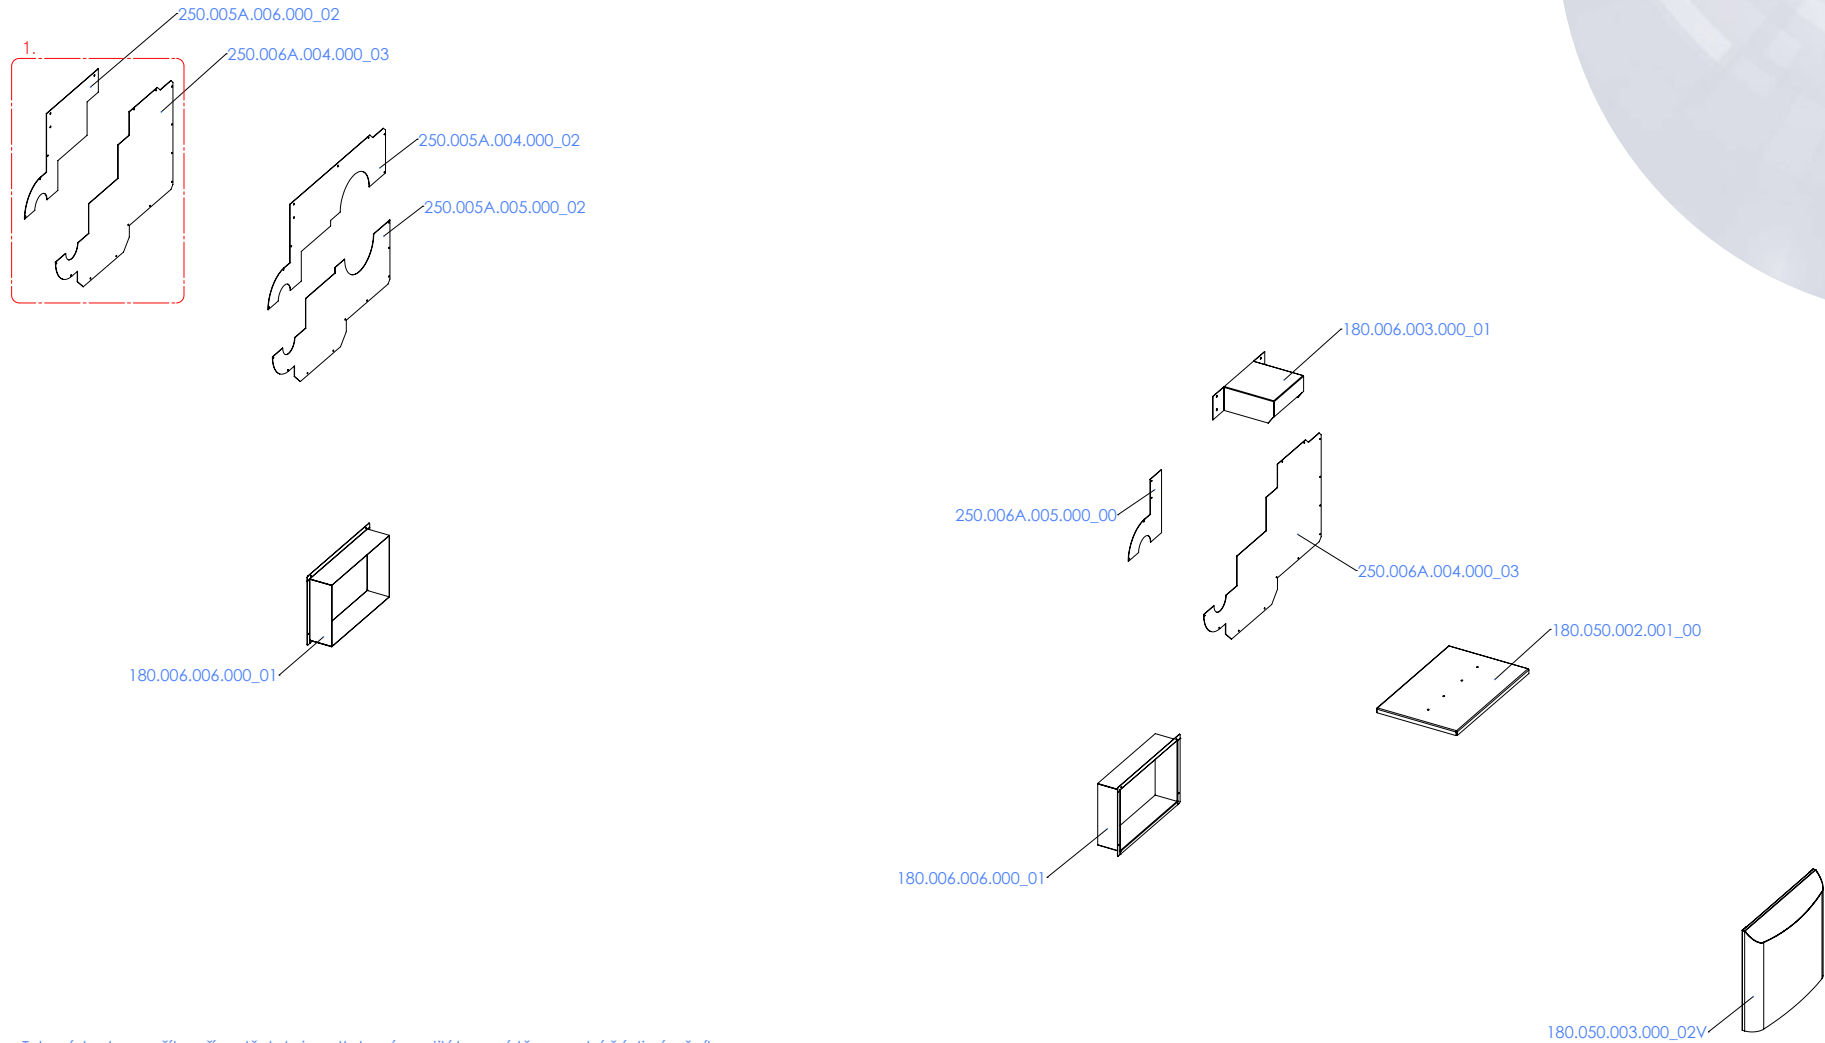

1. - Tyto záslepky použít v případě, kdy je odťahový ventilátor umístěn v zadní části výměníku
2. - Tyto dvířka a kryt použít v případě, kdy je použito vynášení popela.