





## SMART SERVICE LIST | SMART 400 kW EXCHANGER (PAINTING)









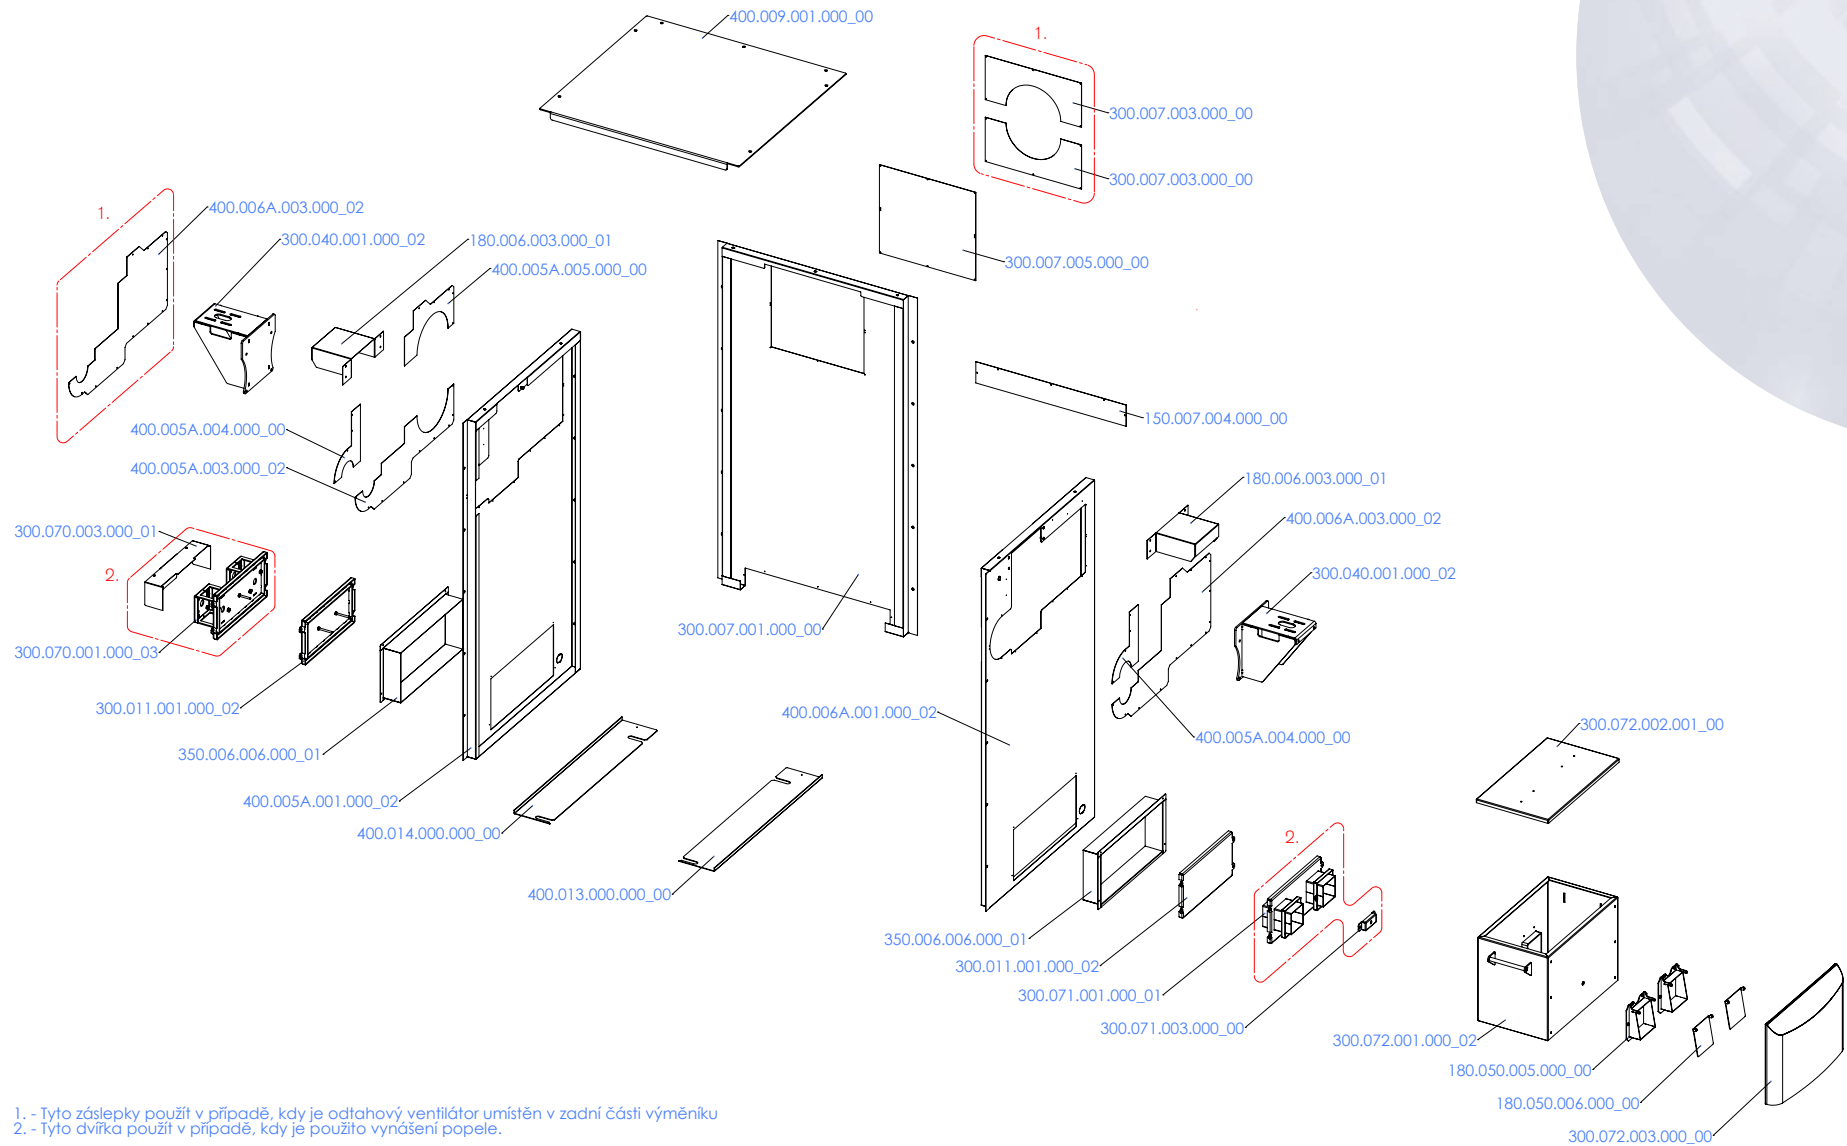

## SMART SERVICE LIST | SMART 400 kW EXCHANGER (PAINTING)

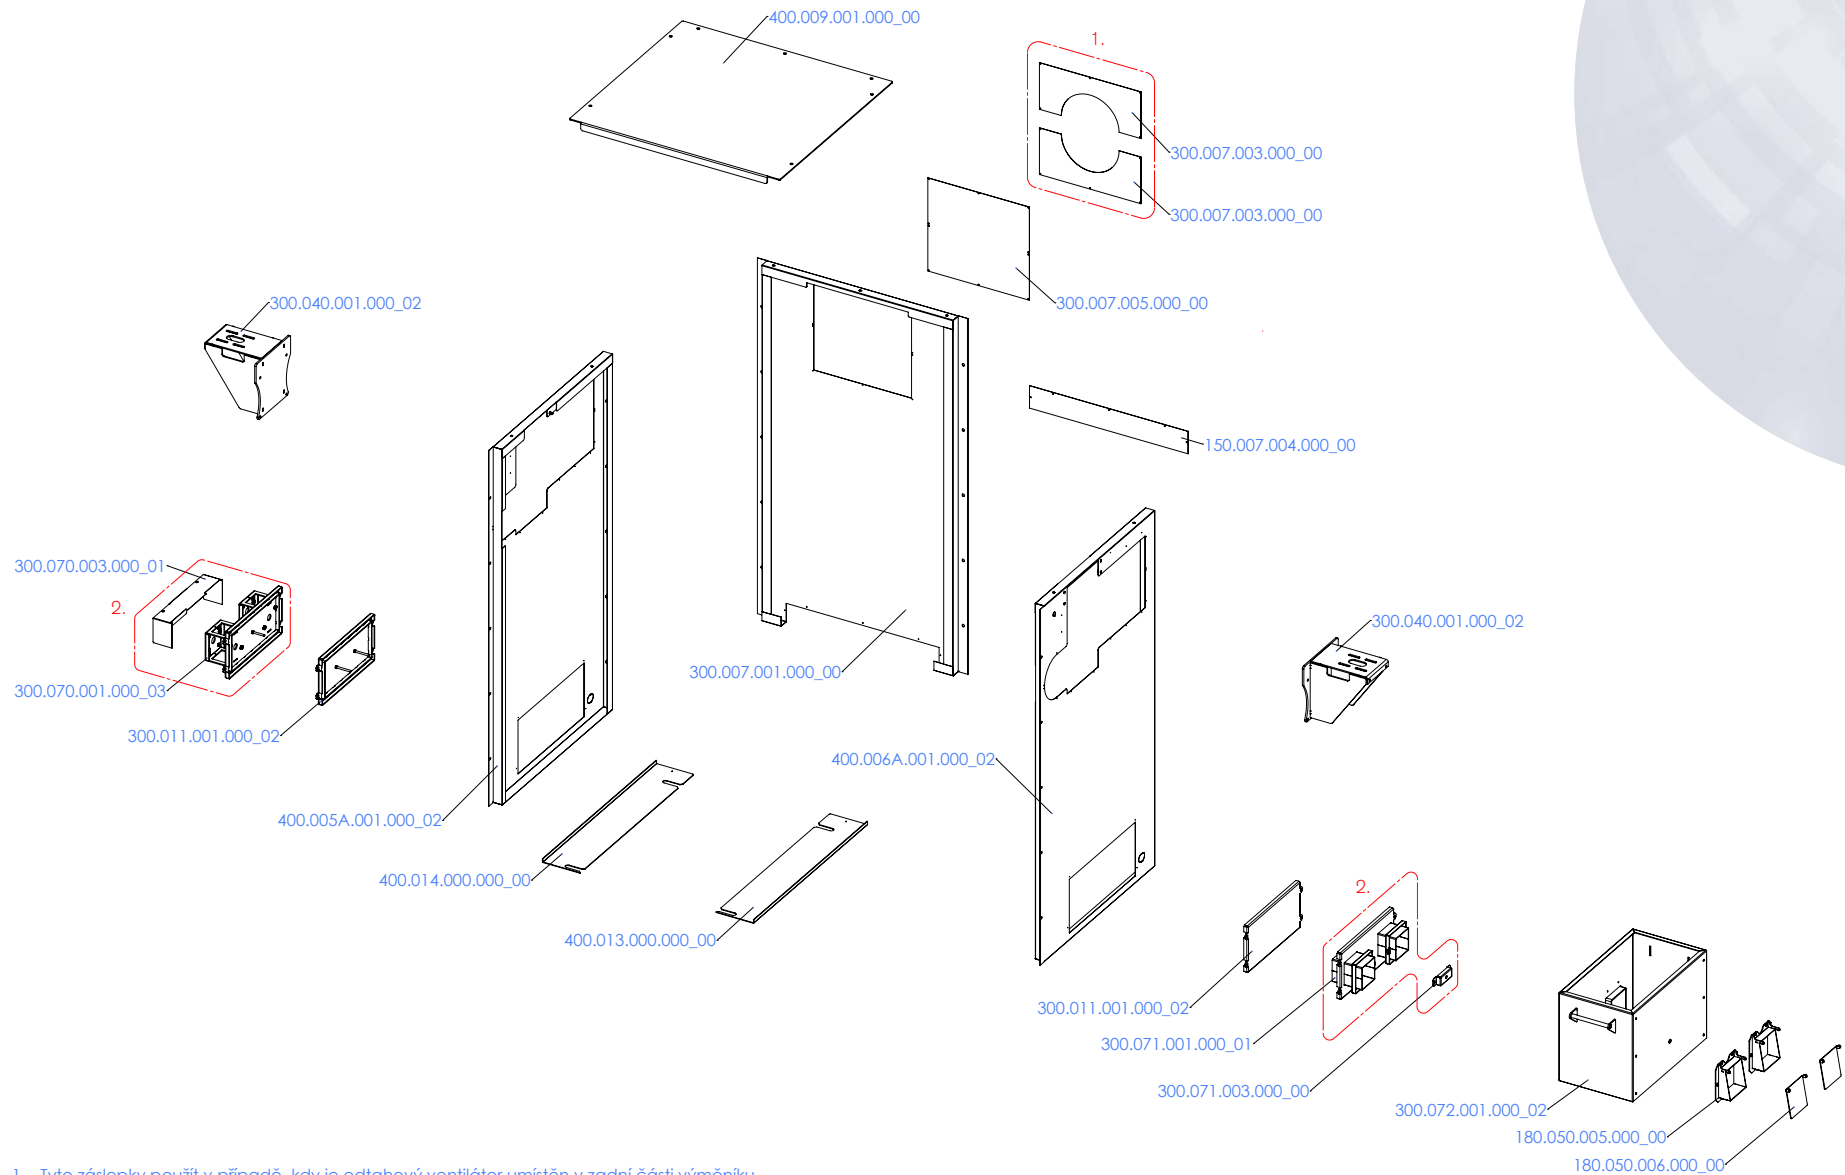

1. - Tyto záslepky použít v případě, kdy je odtažový ventilátor umístěn v zadní části výměníku  
 2. - Tyto dvířka použít v případě, kdy je použito vynášení popelce.

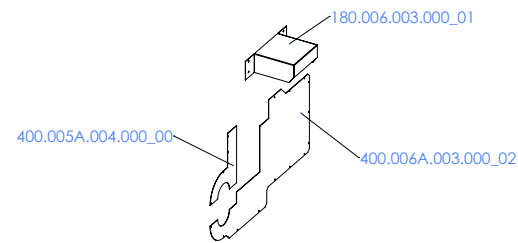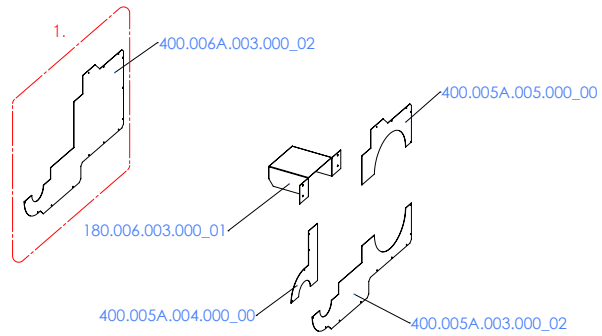

- 1.- Tyto záslepky použít v případě, kdy je odťahový ventilátor umístěn v zadní části výměníku
- 2.- Tyto dvířka použít v případě, kdy je použito vynášení popela.