







SMART SERVICE LIST | SMART 500 kW EXCHANGER (PAINTING)



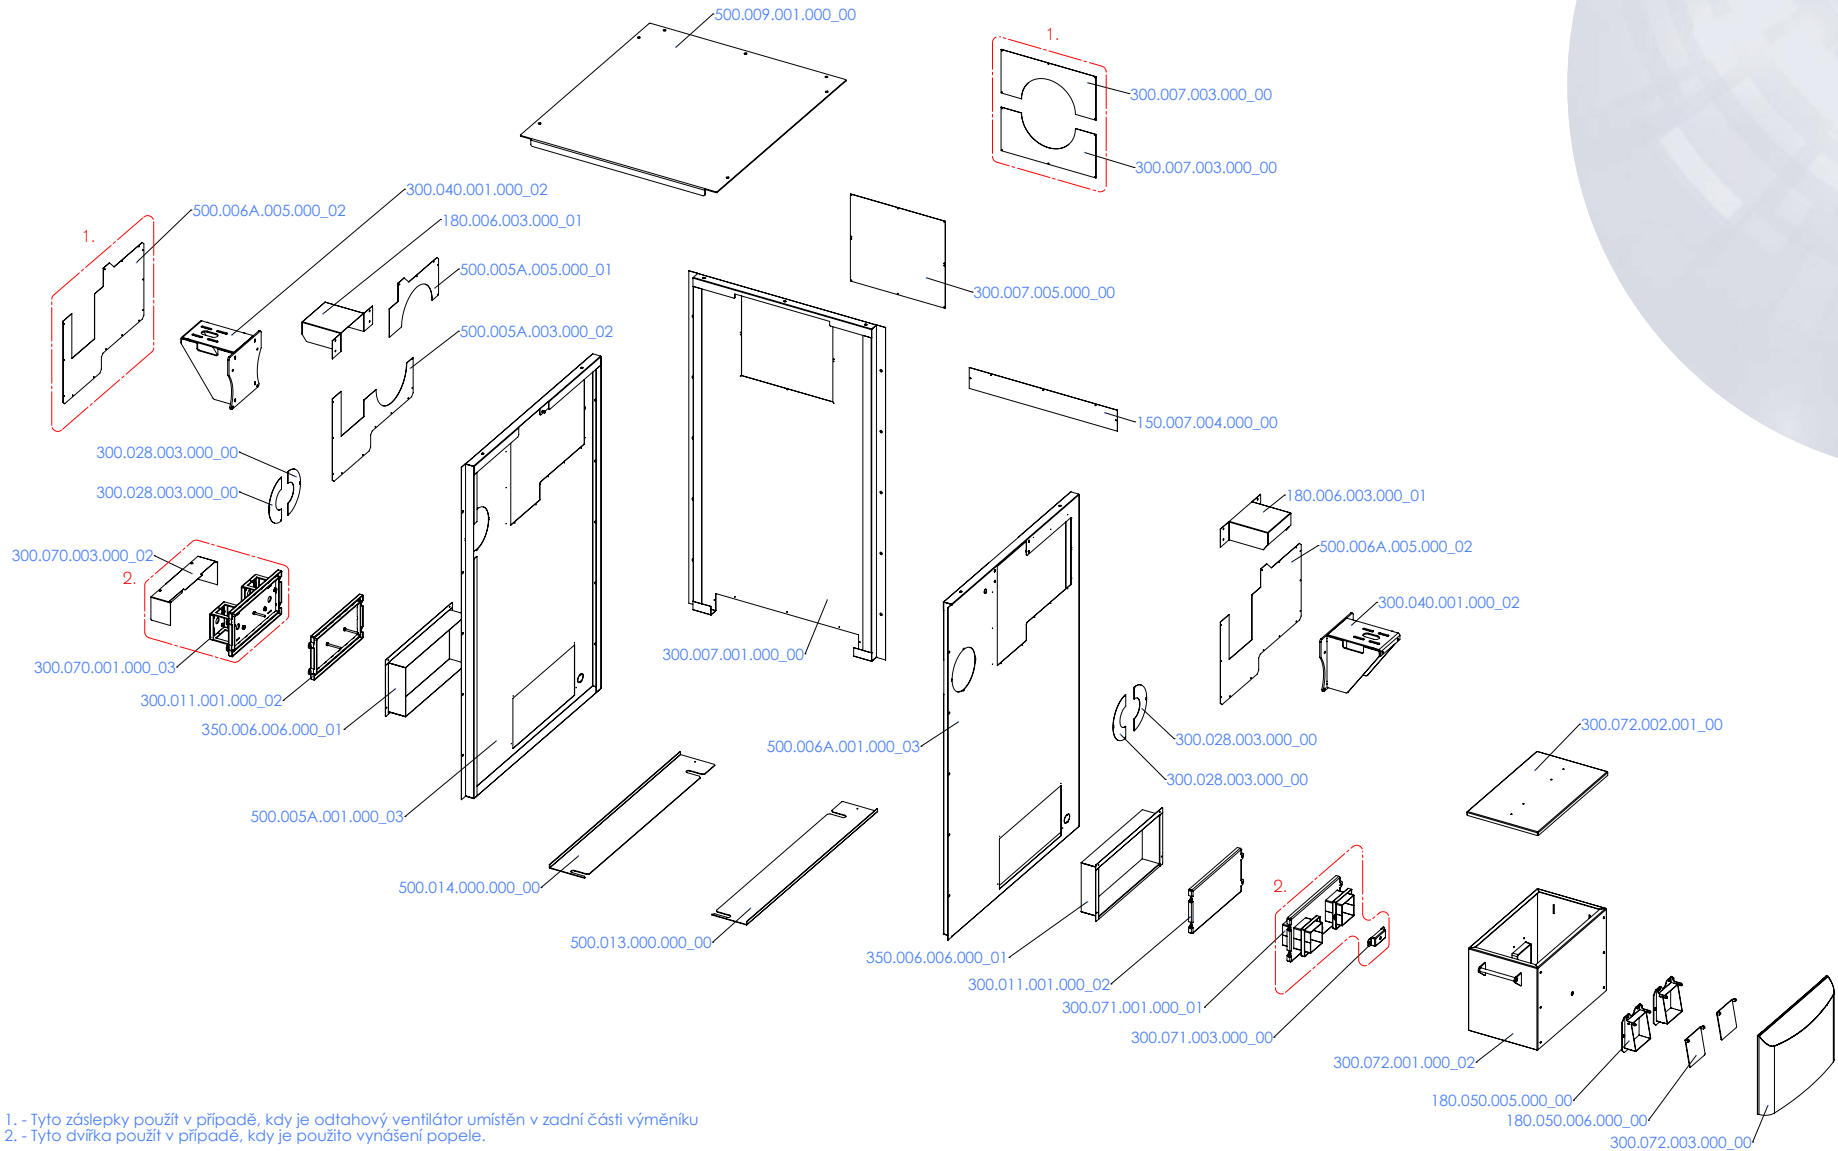

SMART SERVICE LIST | SMART 500 kW EXCHANGER (PAINTING)

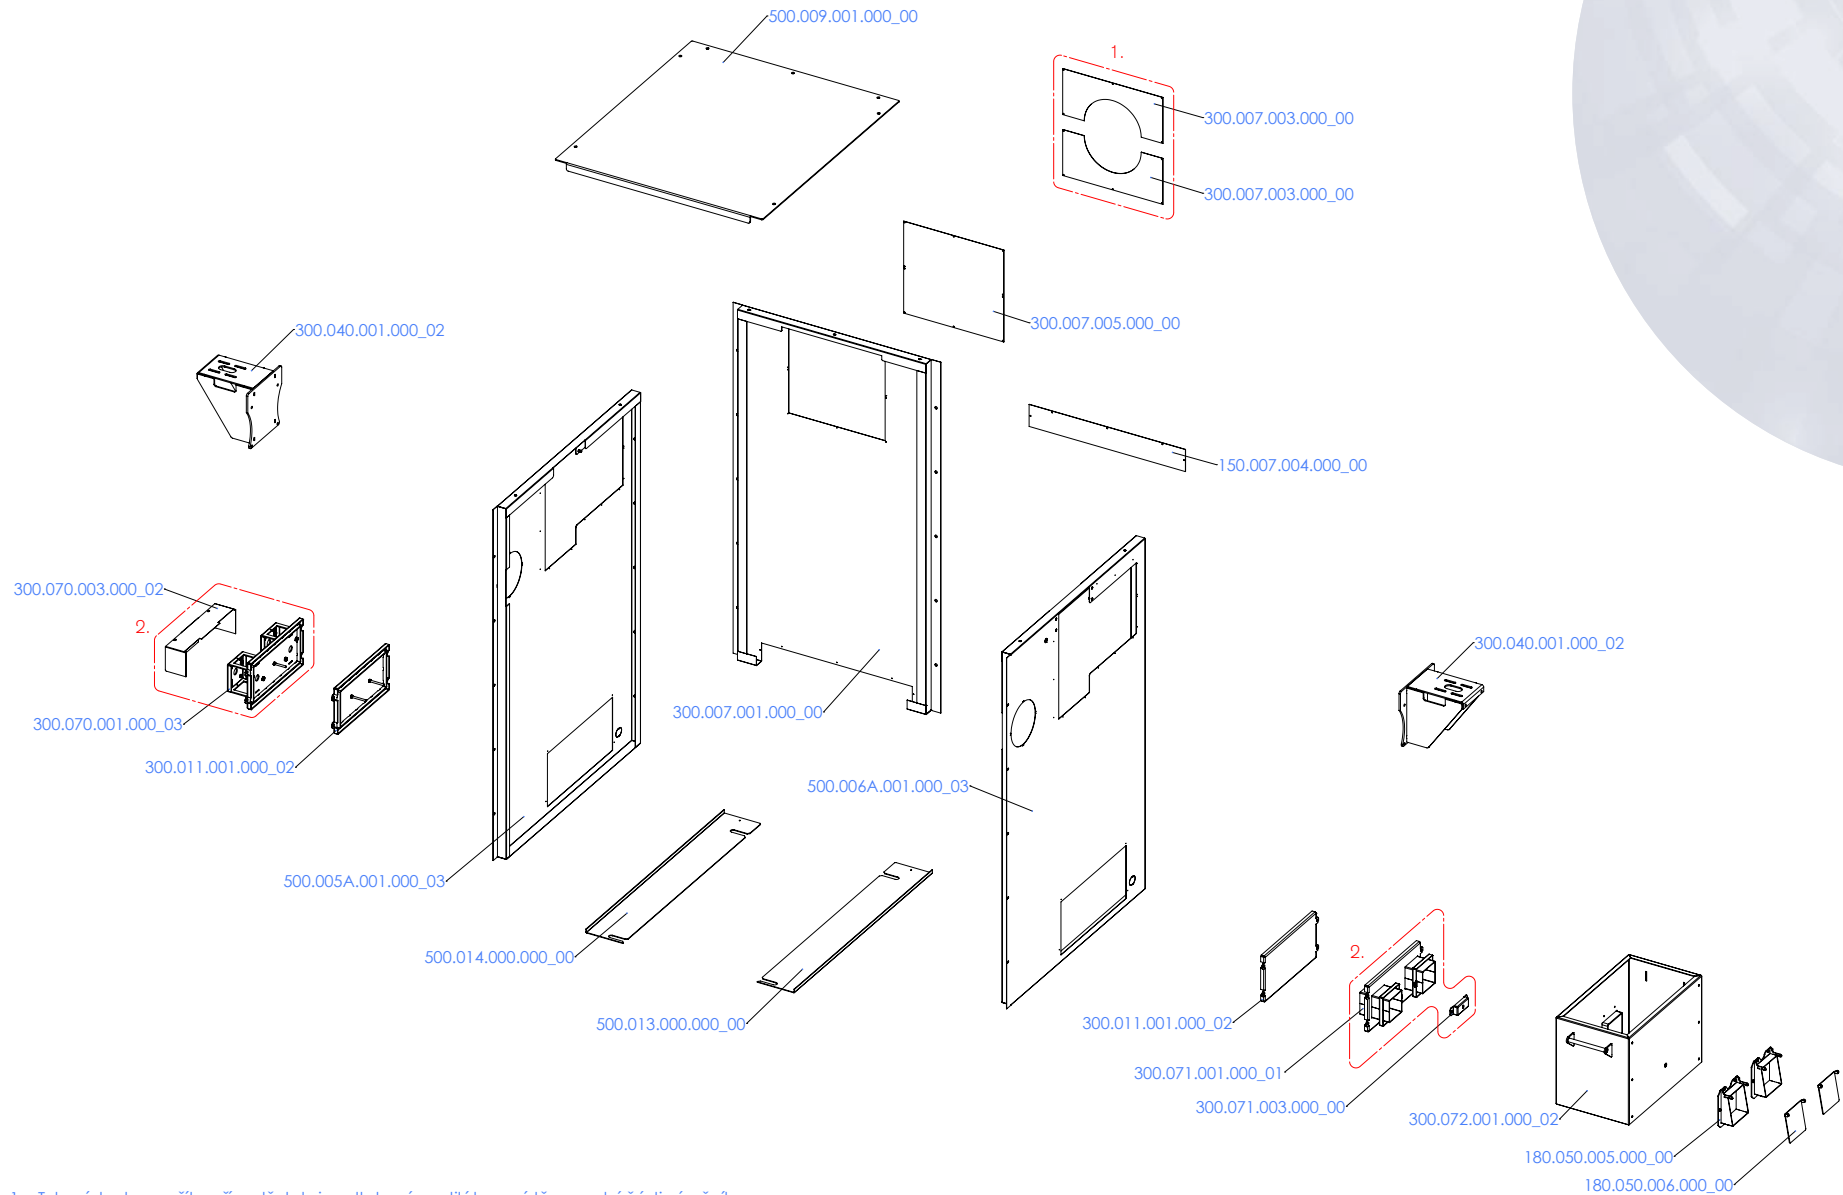

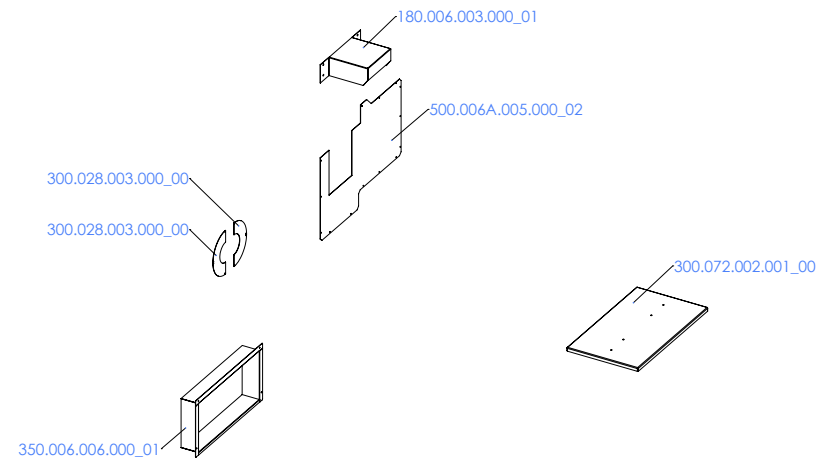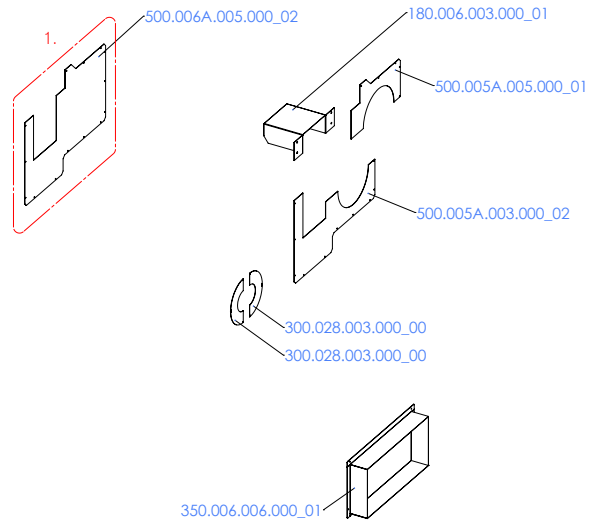

1. - Tyto záslepky použít v případě, kdy je odtahový ventilátor umístěn v zadní části výměníku
2. - Tyto dvířka použít v případě, kdy je použito vynášení popele.